




+ comfort - energia

RICHIESTA PREVENTIVO PROTERVENT - BARRIERE D'ARIA PER AMBIENTI INDUSTRIALI

1. INFORMAZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO

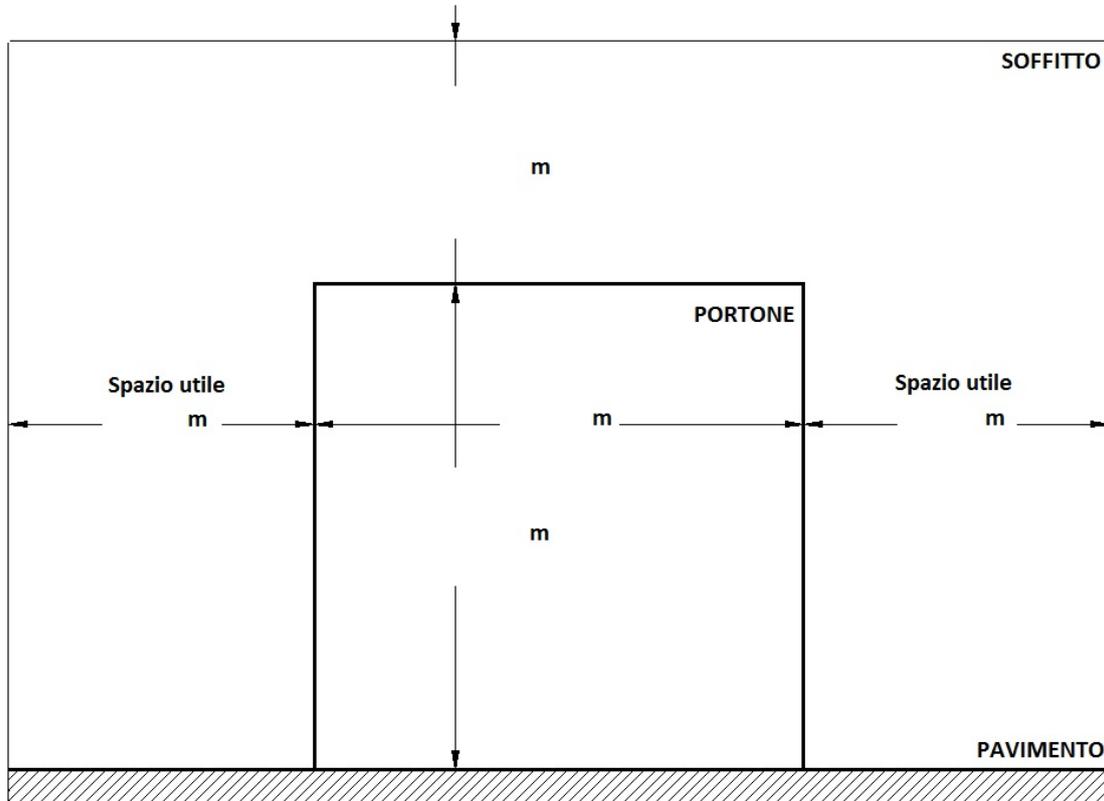

Se possibile, vi preghiamo di inviare immagini dell'ingresso riprese dall'interno e dall'esterno all'indirizzo info@proterimex.it

SUPERFICIE DELL'AMBIENTE m²: _____

ESTRAZIONI D'ARIA FORZATE m³/h: _____

APERTURE FISSE m²: _____

ALTRI PORTONI USATI CONTEMPORANEAMENTE SI NO

2. TIPO DI INSTALLAZIONE DESIDERATO

sopra il portone

con canale interrato (mandata dal basso)

verticale a lato portone



+ comfort - energia

3. TIPO DI BARRIERA DESIDERATO

a ricircolo aria ambiente

riscaldata con resistenze elettriche

con batteria ad acqua calda:

temperatura di mandata _____ °C

con batteria ad acqua surriscaldata o vapore:

temperatura di mandata _____ °C

pressione _____ bar

4. FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA D'ARIA

All' apertura del portone

Continuo

5. QUAL'È IL PROBLEMA DA RISOLVERE O COSA VOLETE OTTENERE CON LA LAMA D'ARIA?

6. INFORMAZIONI DI CONTATTO

RAGIONE SOCIALE _____

CONTATTO

Nome _____

Cognome _____

SEDE

Via _____

Città _____

Prov. _____

CAP _____

Tel. _____

Fax _____

Cell. _____

E-mail _____

7. CONDIZIONI COMMERCIALI (spazio riservato all'agenzia):

SCONTO _____

CONSEGNA _____

PAGAMENTO _____

I dati di cui sopra saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione vigente (D.Lgs 196/2003 "Codice Privacy" e Reg. UE 2016/679).